

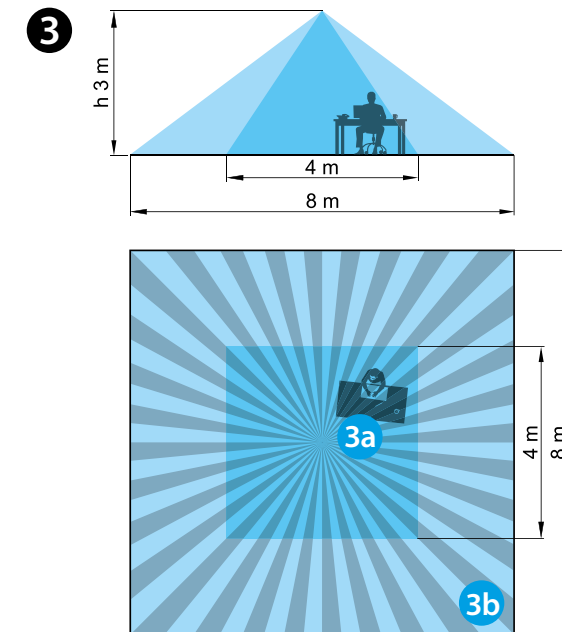
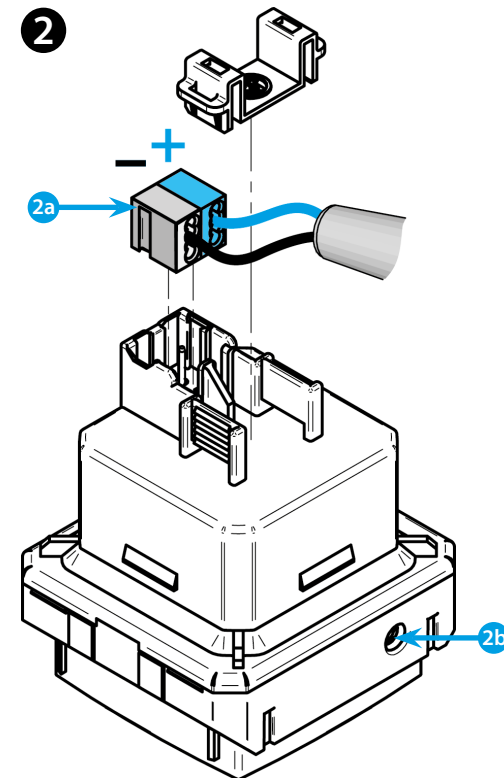
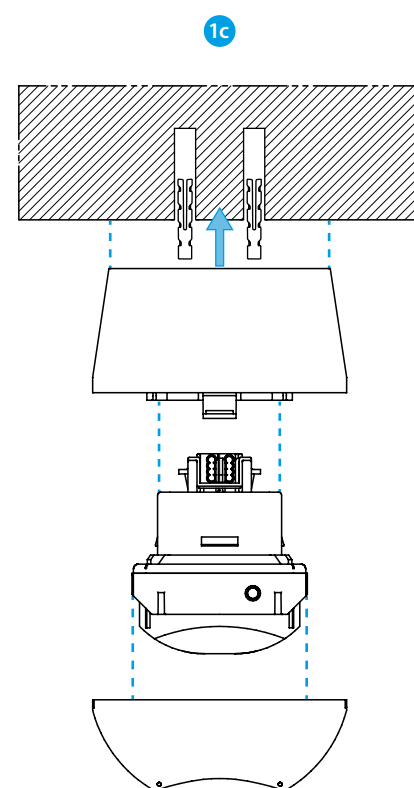


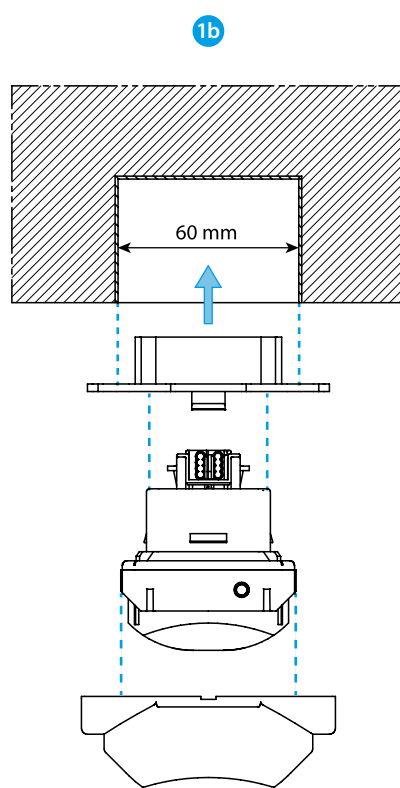

18.5K

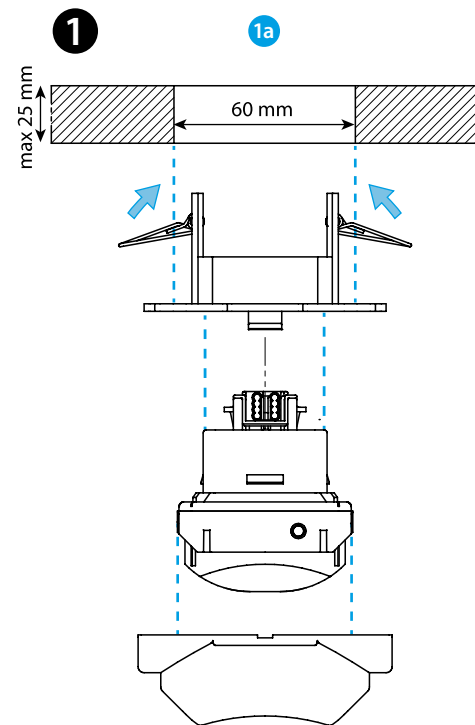

РУССКИЙ

18.5K.9.030.0000

ПИК ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ И ПРИСУТСТВИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ KNX

1 УСТАНОВКА

1a Монтаж на подвесной потолок

1b Монтаж в углубление

1c Монтаж на поверхность

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2a Электропитание шины KNX BUS

2b Кнопка программирования KNX

3 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Две зоны чувствительности (при высоте 3 м):

3a Присутствие (микро-перемещения): (4x4)м

3b Движение: (8x8)м

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство не должно использоваться для систем безопасности

- Экологический класс в соответствии с EN 50491-2: Защита от

воздействия окружающей среды, температура -25...+55 °C

- Проверьте правильный адрес устройства и настройки параметров

с помощью ETS

- EN 60950-1 / EN 50491

- IP40