





7P.2x SPD Class II

								TOV L-N		TOV L-PE	TOV N-PE	System
Type	I _{PE} (μA)	U _c V AC (L-N)	U _c V AC (N-PE) or (L-PEN)	U ₀ V AC	Number of port	Dimensions L x W x H (mm)	Approvals	5s	120 min	200 ms	200 ms	
7P.21.8.275.x020	< 200	275	-	230/400 ± 10%	One Port SPD	87.6 x 17.8 x 65.9	VDE	335 V	440 V	-	-	-
7P.22.8.275.x020	< 4	275	255			87.6 x 35.8 x 65,9	VDE	335 V	440 V	1455	1200	TT, TN-S
7P.23.8.275.x020	< 600	275	275			87.6 x 53.8 x 65,9	VDE	335 V	440 V	-	-	TN-C
7P.24.8.275.x020	< 4	275	255			87.6 x 71.8 x 65,9	VDE	335 V	440 V	1455	1200	TT, TN-S
7P.25.8.275.x020	< 800	275	275			87.6 x 71.8 x 65,9	VDE	335 V	440 V	-	-	TN-S
7P.27.8.275.x020	< 400	275	275			87.6 x 35.8 x 65,9	VDE	335 V	440 V	-	-	TN-S
Minimum distance from earthed conductive surface: d = 0												


I _n (8/20)	20 kA
I _{max} (8/20)	40 kA
I _{fti} (N-PE)	100 A
I _{SCCR}	50 kA _{rms}
	5%...95%
	-40...+80°C
	max 160A gL/gG

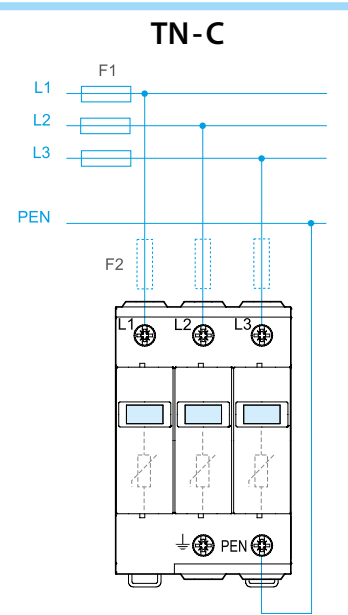


7P.23.8.275.x020
3 x 7P.21.8.275.x020

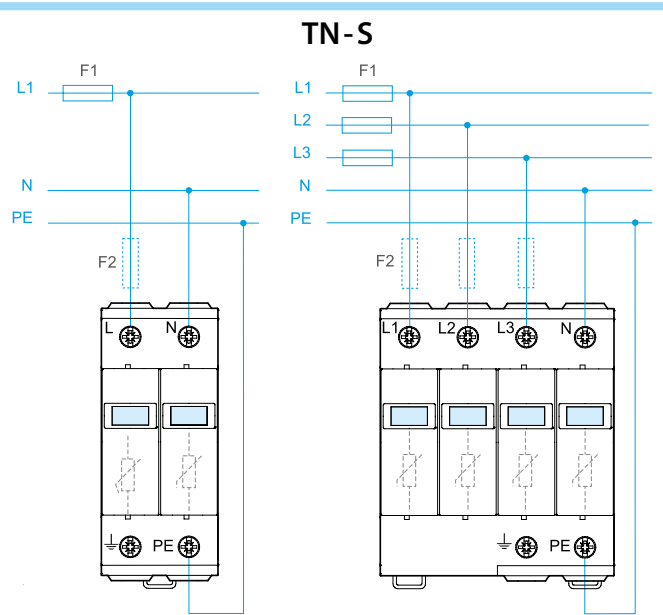


7P.27.8.275.x020
2 x 7P.21.8.275.x020

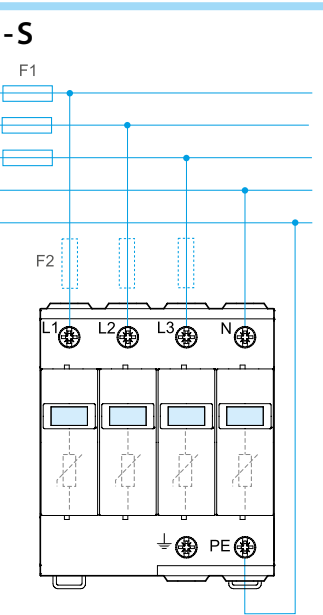

7P.25.8.275.x020
4 x 7P.21.8.275.x020

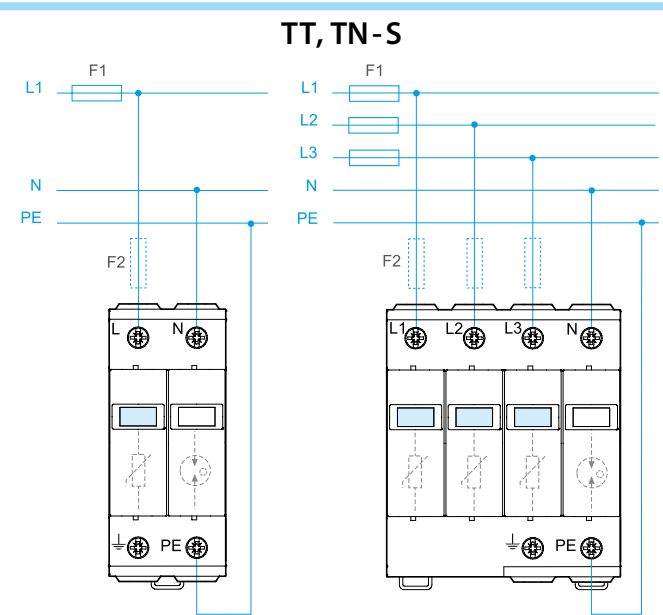


7P.22.8.275.x020

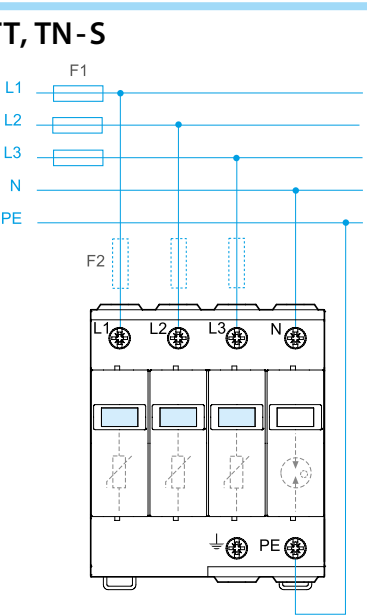

7P.24.8.275.x020


07P.01

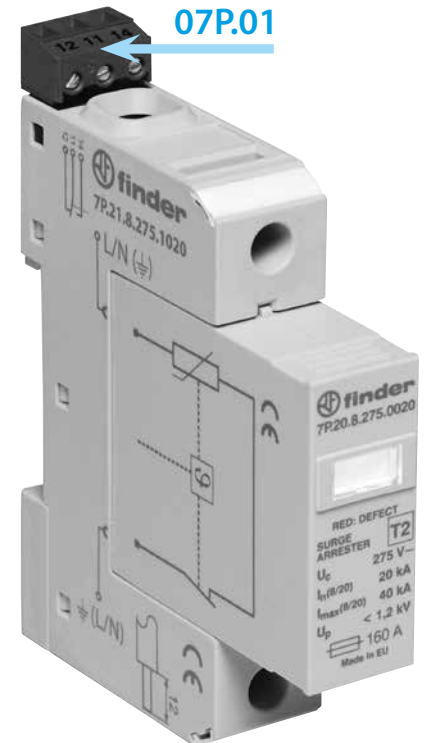


14
mm² (1...25)
AWG (17...4)

14
mm² (1...35)
AWG (17...2)

IEC 60364-5-53: (a+b ≤ 0.5 m)

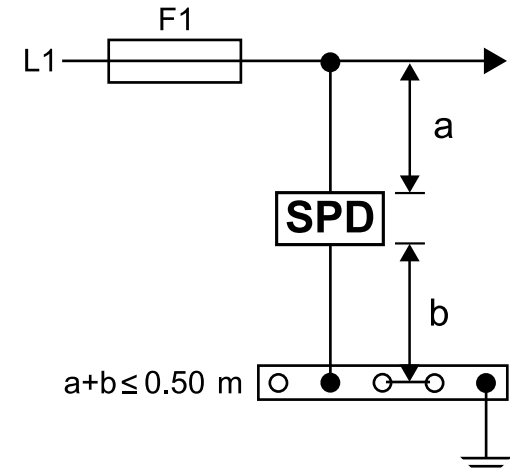

DIN VDE V 0 100-534
IEC 60364-5-53

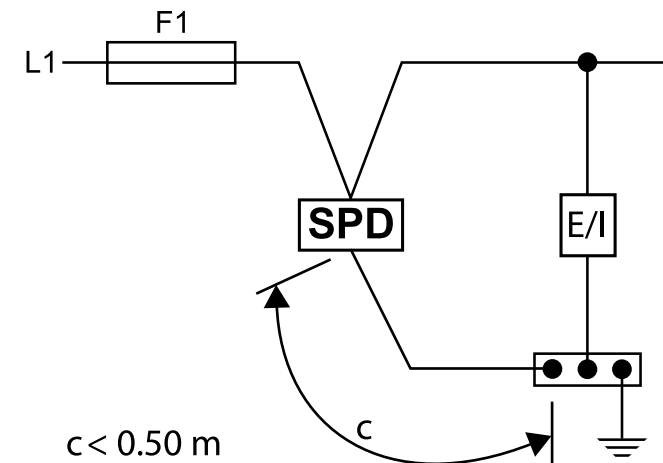

07P.01



7P.xx.x.xxx.1020

TEST

07P.01

OK

07P.01




CLICK

07P.01

OK

07P.01




RED: DEFECT


07P.01

07P.01


	1CO (SPDT) 0.5 A (AC) 250 V AC 0.1 A (DC) 250 V DC
Max	1.5 mm² / 30 AWG

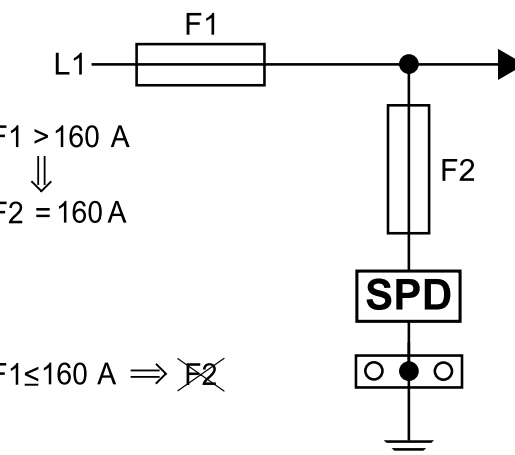

F1 ≤ 160 A ⇒

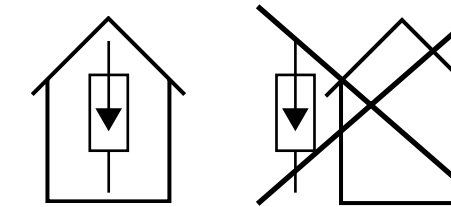

IEC 62305-4; VDE 0185-4

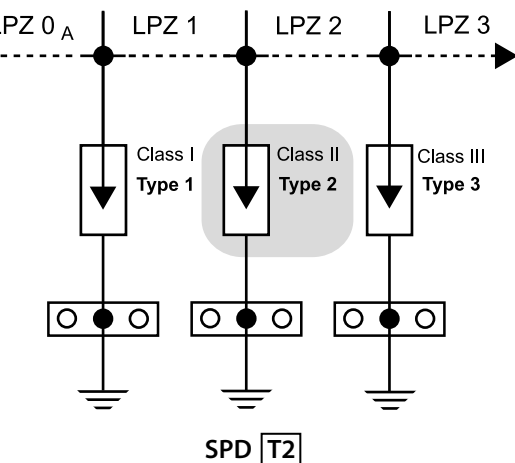

РУССКИЙ

Монтаж УЗИП Finder серии 7P производить только силами квалифицированных специалистов в соответствии с национальными стандартами и правилами электробезопасности (ПУЭ, МЭК 60364-5-53, VDE 0100-534 и т.д.).

Перед установкой прибора убедитесь, что корпус не поврежден и внутри прибора отсутствует конденсат в следствии хранения при низкой температуре. Вскрытие или модификация устройства прибора приведут к аннулированию гарантии.

Очень важно соблюдать рекомендацию по установке плавкого предохранителя рекомендуемого типоразмера. Убедитесь, что номинальное напряжение системы меньше значения напряжения U_c.

Перед началом измерений изоляции электрической системы нужно извлечь все сменные модули из базы прибора. После завершения измерения вставьте все модули на место.

